Тепловой паспорт

Компания
Контролер

Заказчик
Печь буржуйка «Тепловед»

Прибор: testo 875-2i **Серийный №:** 2467031 **Объектив:** 32° x 23°


Заказ


Измерение температуры в камере вторичного дожига теплообменника «Трубодув» до и после открытия заслонки

Графические данные: замер с закрытой заслонкой

Дата: 30.10.2026
Время: 12:13:46
Файл: IV_04892.BMT

Коэффициент излучения: 0,94
Отраж. темп. [°C]: 25,0

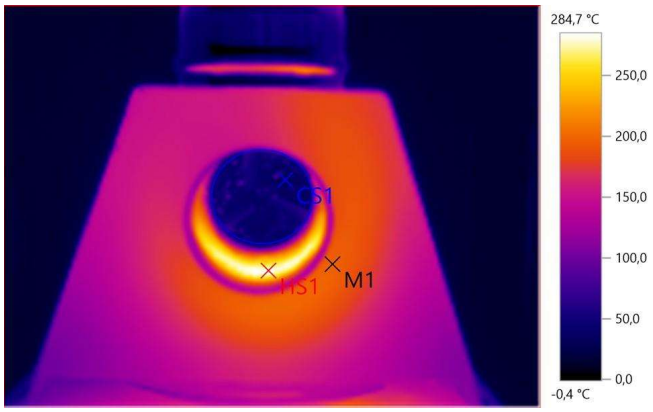

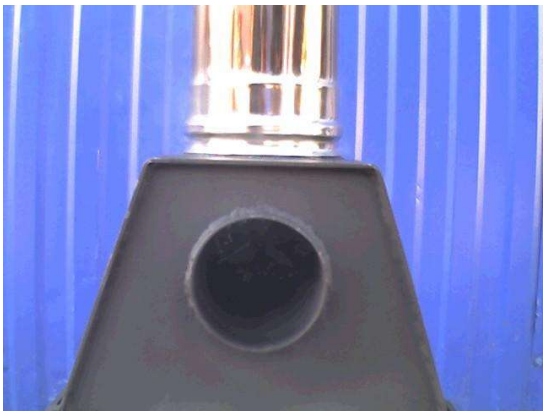


Выделение изображений

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения M1	196,1	0,94	25,0	**t°** корпуса теплообменника
Самая теплая точка HS1	284,7	0,94	25,0	**t°** внутренней части трубы
Самая холодная точка CS1	30,0	0,94	25,0	**t°** выдуваемого воздуха

Графические данные: замер с открытой заслонкой

Дата: 30.10.2026
Время: 12:16:43
Файл: IV_04893.BMT

Коэффициент излучения: 0,94
Отраж. темп. [°C]: 25,0

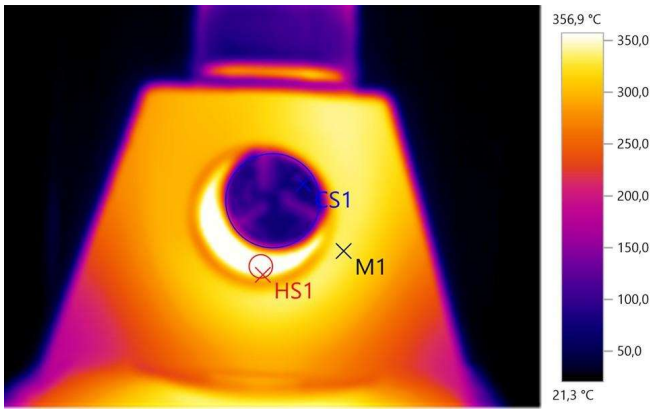



Выделение изображений

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения M1	333,6	0,94	25,0	**t°** корпуса теплообменника
Самая теплая точка HS1	351,3	0,94	25,0	**t°** внутренней части трубы
Самая холодная точка CS1	69,3	0,94	25,0	**t°** выдуваемого воздуха